


TEKNISK INFORMATIONSTABELL

SC 1153 CENTRALVENTILATIONSÅPA

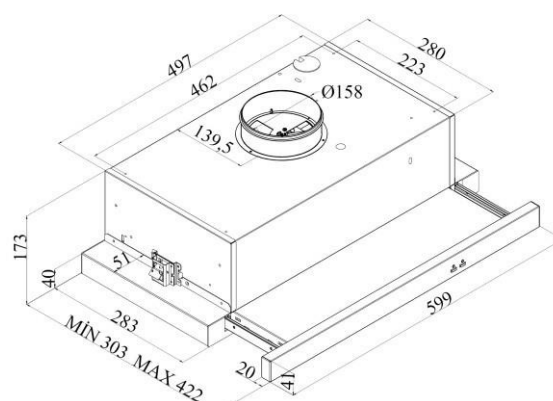

Vi förklarar härmed att följande produkter 1153 uppfyller

Särskilda standarder: EN 60 335-1:2012 EN 6 335-2-31:2003, A1, A2, EN 62233:2008
EN 55014-1, EN 55015, EN 61547, EN 61 000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 55014-2, EN 13141-3:2017

Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EC


EMC-direktivet: 2004/108/EG



Anteckningar:

1. Grafer för installationsförhållanden justeras till tryckmätarens mätningar med en manuell luftflödesmätare.
2. De ljudtrycksnivåer som anges i graferna mäts i ett särskilt förberett, 10 m² stort kökslaboratorium, vilket representerar det generiska köket för målmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta SILVERLINE.


DESIGN- OCH INSTALLATIONSSCHEMAN

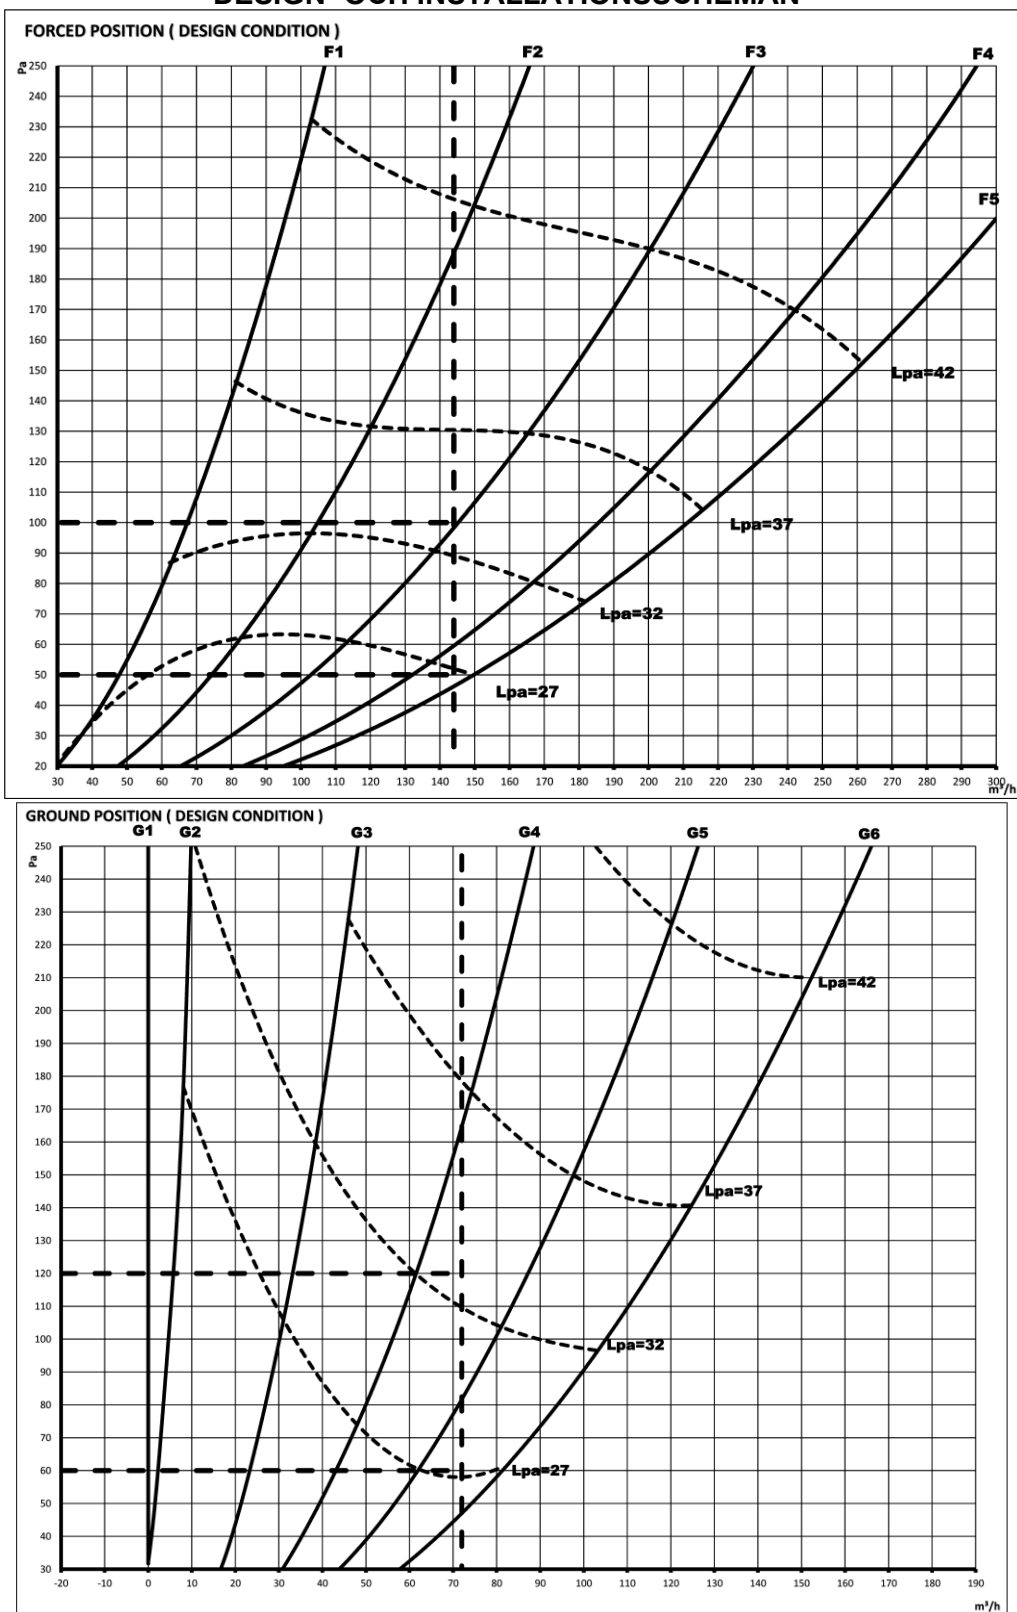

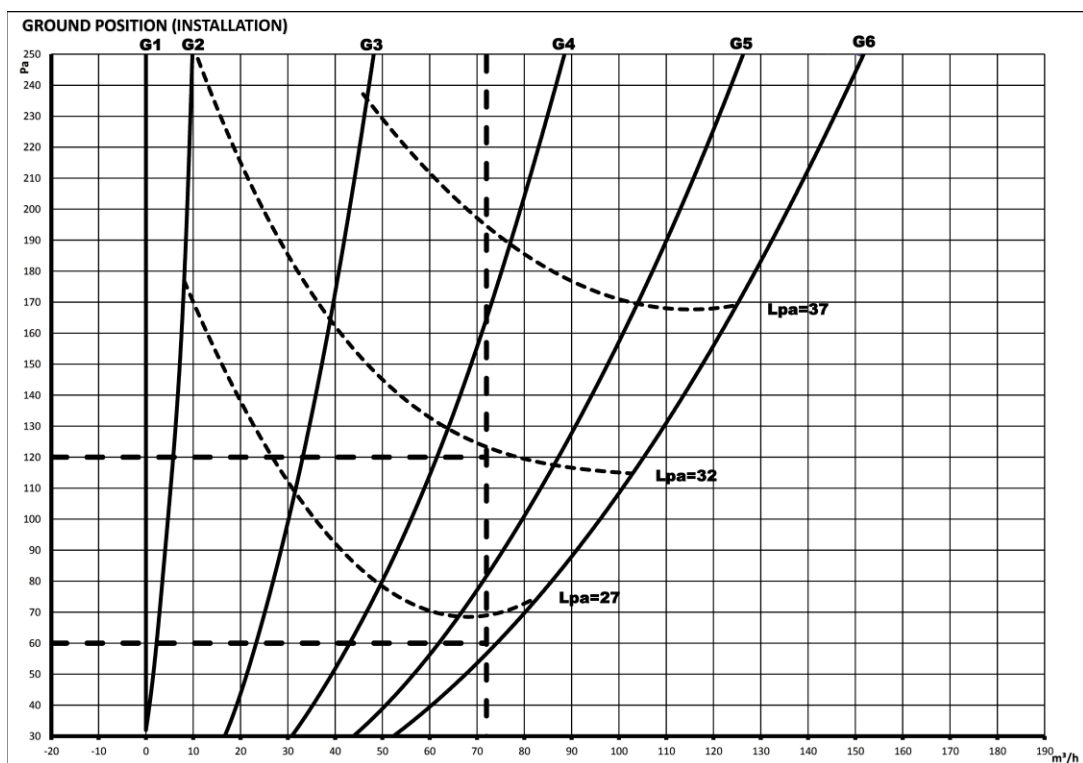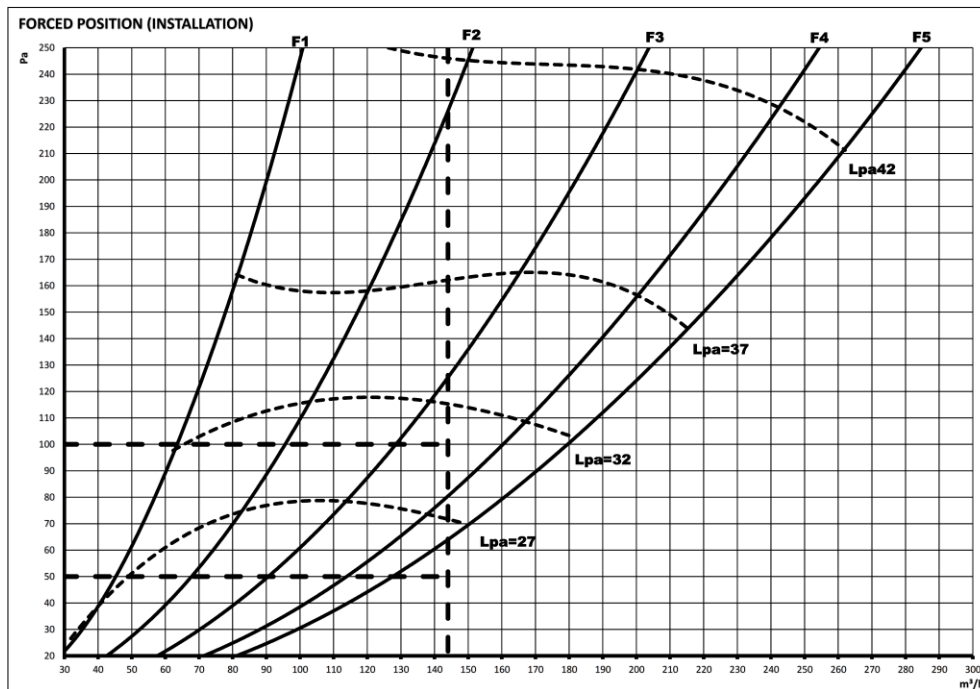

Notera: Luftventilen är helt stängd i läge G1.

EMUPTIV FÖRMÅGA

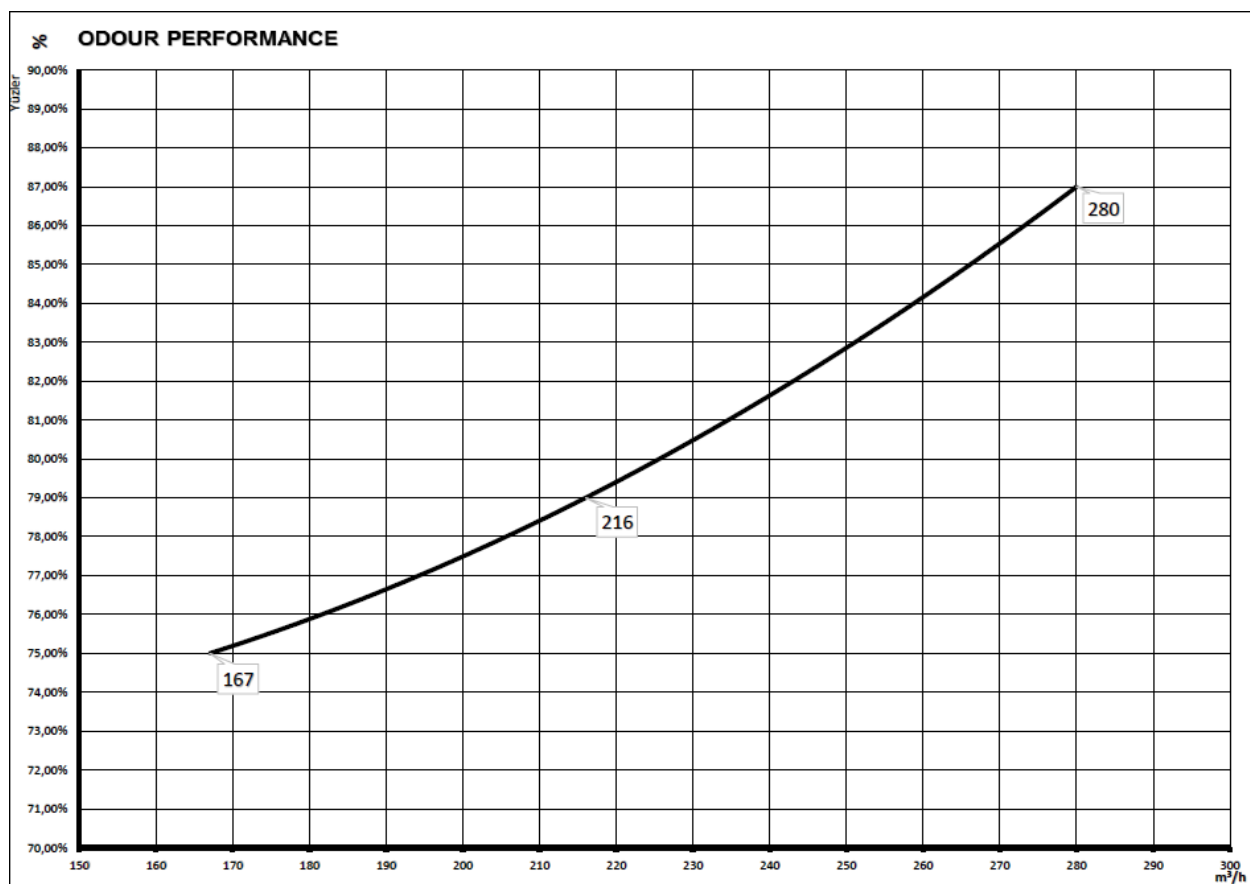

FÖRESLAGEN BALANSERING

	Systemtryck (Designläge)	
	50 Pa	100 Pa
Grundventilation:	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Enhetstryck	60 Pa	120 Pa
Justeringsposition	G 5.3	G 4.3
Ljudtrycksnivå (Lpa)	27 dBA	33 dBA
Forcerad ventilation:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Enhetstryck (tillägg)	50 Pa	100 Pa
Justeringsposition	F 5	F 3
Ljudtrycksnivå (Lpa)	27 dBA	33 dBA

	Systemtryck (installationsläge)	
	50 Pa	100 Pa
Grundventilation:	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Mätartryck	60 Pa	120 Pa
Justeringsposition	G 6	G 4.3
Ljudtrycksnivå (Lpa)	25 dBA	30 dBA
Forcerad ventilation:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Mätartryck	50 Pa	100 Pa
Justeringsposition	F 5	F 3.3
Ljudtrycksnivå (Lpa)	25 dBA	32 dBA